

# 设计说明（二）

（2）无机非金属装修材料包括建筑卫生陶瓷等其放射性限量应满足IRa≤1.0、Iγ≤1.3。

材料供应商应提供无机非金属装修材料的放射性检测报告

22 防腐底涂料的选择应符合下列规定：

（1）锌、铝和含锌、铝金属层的钢材，其底涂料应采用锌黄类，不得采用红丹类；

（2）在有机富锌或无机富锌底涂料上，宜选用环氧云铁或环氧铁红的涂料，

不得采用醇酸涂料。

## 五 防火要求

1 所有消防疏散层梯的设计同原建筑图；

2 根据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料；天花装修材料燃烧性能等级为A级，墙面A级，地面B1级；

3 所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级防火涂料。易燃表面、室内装饰织物须进行阻燃处理使其达到B1级；

4 为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，原设计中消防栓门全部采用醒目易于识别的标志，疏散指示标志设于易于辨认位置。除个别标志与室内设计有矛盾时，可调整位置，烟感报警系统、常规消防系统、自动喷淋系统及排烟系统保留原消防设计。

5 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

6 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

## 六 图纸说明

1 图中单位以毫米(mm)计。标高以米(m)计，为相对标高，从装修完成面起算；

2 为便于施工，在保证设计装饰效果不变的前提下，内部构造可根据施工方常用做法作适当调整，但必须确保安全、可靠；

3 凡图中节点做法与本说明所述做法有异者，均以本说明做法为准；

4 凡是图中节点不完善者，由设计单位现场解决；

5 墙体及门窗洞口尺寸定位，除标注者外，均同原建筑设计。



中山市规划设计院有限公司

Zhongshan Planning and Design Institute Co.,Ltd.

地址：广东省中山市东区长文东路765、767号 邮编528403  
电话：0760-88322881 传真：0760-88320683  
http://www.zspd.com

出图专用章

未盖出图专用章无效

注册师用章

按规定加盖

审查专用章

按规定加盖

合格证编号

备注：









职 责	实 名	签 名
审 定	张如涛	
审 核	胡雅倩	
注 册 师	胡雅倩	
项目负责	胡雅倩	
专业负责	董浩涌	
校 对	董浩涌	
设 计	郭璟	
制 图	郭璟	





































会 签 栏			
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	

建设单位	中山市公共交通运输集团有限公司		
工程名称	中湾繁花里交通枢纽站调度室装修工程		
子项工程	室内装修设计		
图纸名称	设计说明二		
设计号		专 业	装施
设计阶段	施工图	图 号	FC-03
出图版次	第01版	日 期	2023.05









# 施工图设计说明




照明装置	
符号	文字说明
	吊灯
	吸顶灯
	灯带
	筒灯
	可调角度筒灯
	防雾筒灯
	射灯
	吊线日光灯
	嵌入式可调双头格栅射灯
	嵌入式可调单头格栅射灯
	格栅灯
	紧急照明灯
	防水射灯
	地面射灯
	轨道灯
	水池灯
	台灯
	落地灯
	壁灯
	夜灯
空调系统	
	条形侧送风口
	条形侧回风口
	下出风口
	下回风口
	侧抽风
	空调检修口
	出风口(方形)回风口
	条形下送风口
	条形下回风口
	旋流风口
	空调外机
安全图例	
	天花喷淋口
	墙面喷淋口
	天花烟感器
	墙面烟感器
	天花出口指示
	墙面出口指示
	火灾报警装置
	消防栓

开关插座			
表中安装高度为参考高度，如其它图纸中有注明安装高度请以图纸为准，否则以此表高度为准。			
符号	立面符号	文字说明	高度
		单联/双联/三联单控开关	H=1300
		单联双控开关	H=1300
		双联双控开关	H=1300
		门碰开关	
		风机盘管温控器开关	H=1300
		调光开关	H=1300
		请勿打扰开关	H=1300
		请勿打扰及打扫房间指示牌	
		墙身插座	H=300
		地面插座	H=地面
		冰箱插座	H=300
		剃须插座	H=1300
		电吹风插座	H=1300
		排气扇插座	H=2200
		卫生间插座	H=1300
		抽油烟机插座	H=2200
		消毒柜插座	H=300
		热水设备插座	H=1300
		吸尘器(清洁)插座	H=300
		空调插座	H=2200
		强电箱	
		弱电箱	
		接线盒	
		地面电视数据接口	H=300
		墙面电视数据接口	H=300
		地面电话插座	H=300
		墙面电话插座	H=300
		地面传真插座	H=300
		墙面传真插座	H=300
		地面计算机网络插座	H=300
		墙面计算机网络插座	H=300
		门牌灯箱	
		自动感应电源铜牌(插卡取电)	H=1300
		电铃	H=天花顶

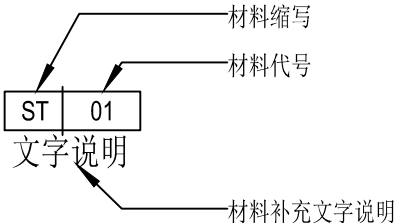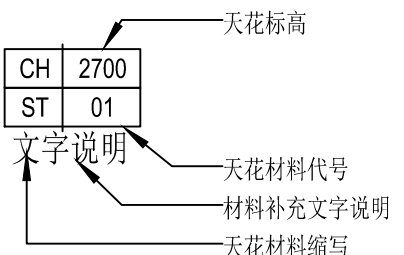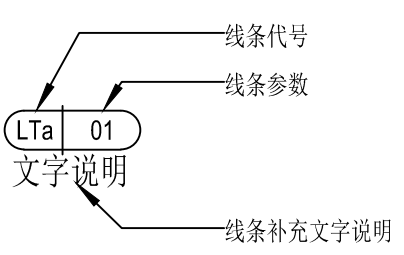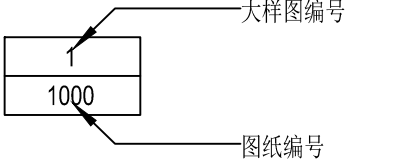材料缩写代号说明	
WD	木饰面、实木
CT	瓷砖
ST	石材、石头
PT	涂料、油漆
WP	墙纸
MT	不锈钢、金属料
GL	玻璃
MR	镜子
CA	地毯
FA	皮革、布艺
SP	特殊饰面
PM	人造石
FS	透光材料
FB	木地板

软装代号缩写说明	
F	活动家具
L	灯具
P	五金配件
P	卫生设备
A	艺术品和附件

材料标号	
	
天花材料标号	
	
线条标号	
	
大样标号	
	
平面轴号	立面轴号
	

图名标注说明	
平面图图名标注	
	
立面图图名标注	
	
立面编号均由字母组成，由A-Z，超出可由A1,A2,B1.....	
立面图的比例一般为 1:30	
大样图图名标注	
	
大样图编号均由数定组成，由1,2,3,4,5,6.....	
如果是大样的大样，则用字母组成。	



<div></div>			
中山市规划设计院有限公司			
Zhongshan Planning and Design Institute Co.,Ltd.			
地址：广东省中山市孙文东路765、767号 邮编528403			
电话：0760-88322881 传真：0760-88320683			
http://www.zspd.com			
出图专用章			
未盖出图专用章无效			
注册师用章			
按规定加盖			
审查专用章			
按规定加盖			
合格证编号			
备注：			
职 责	实 名	签 名	
审 定	张如涛	张如涛	
审 核	胡雅倩		
注 册 师	胡雅倩		
项目负责	胡雅倩		
专业负责	董浩涌		
校 对	董浩涌		
设 计	郭璟		
制 图	郭璟		
会 签 栏			
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	
建设单位	中山市公共交通运输集团有限公司		
工程名称	中湾繁花里公交枢纽站调度室装修工程		
子项工程	室内装修设计		
图纸名称	施工图设计说明		
设计号		专 业	装 施
设计阶段	施工图	图 号	FC-04
出图版次	第01版	日 期	2022.10